

# TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN


VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN  
Van der Sweepstraat 3 bus 44  
2000 Antwerpen  
Tel. 03 216 28 90  
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL  
Clovislaan 15  
1000 Brussel  
Tel. 02 230 81 82  
Fax 02 230 80 08

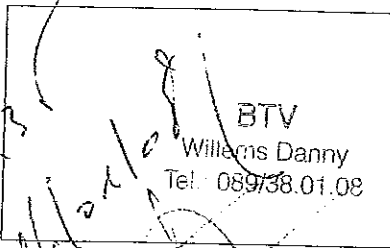

O. ref.: \_\_\_\_\_

U. ref.: \_\_\_\_\_

VERSLAG NR. B.P. 4310

## PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Koulenhoop 26

EIGENAAR: Jansen, Kollen

Adres: Str. n. 18

OPDRACHTGEVER: De project

Adres: De project

INSTALLATEUR: Frank Besseler

Adres: \_\_\_\_\_

BTW of IK: Bp: 87.87.663

EAN: \_\_\_\_\_  
Ref.: \_\_\_\_\_  
Index: \_\_\_\_\_  
Teller nr. \_\_\_\_\_

Datum van het onderzoek: 20/11/07 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art. 262) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - overdraagt eigendom: Type der lokalen: App 0.4

Begin werken: na 1.10.81 - Elektrische installatie voor na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art. 86

Aansluiting: Spanning 16 V Bescherming van de aansluiting: De 4e A 16/17

Voedingskabel hoofdbord: 1 x 2 mm<sup>2</sup> Alg. schakelaar: type 16/16/20

Opbouw van de aardelektrode: Ius - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 2; Aantal eindstroombanen: 13; RA: 3 Ohm; RI tot: 5 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: \_\_\_\_\_

BESCHRIJVING :  
De toegevoegde onderdelen

UITGEVOERDE CONTROLES : zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S : \_\_\_\_\_

nee

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : Zie keerzijde.

BESLUIT

- De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden op belangrijke wijziging of belangrijke uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- De installatie is niet conform.
- De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door hetzelfde organisme uiterlijk op \_\_\_\_\_

DE AGENT-ONDERZOEKER : \_\_\_\_\_  
nr. + naam + handtekening

W. B.  
De directeur,